



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: ugprn@adm.yar.ru)
Отдел надзорной деятельности по г.Рыбинску
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, 8(4855)222-198 факс 8(4855)222-011;
email: ond_rybinsk@mail.ru)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 201

«26» мая 2014 года
15 ч. 00 мин.

г. Рыбинск

В период с 12.00 «11» июня 2014 года по 15.00 «26» мая 2014 года по адресу: 152934, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 35.

На основании: распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска по пожарному надзору Фролова Д.Н. № 201 от «27» мая 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12.00 «11» июня 2014 года по 15.00 «26» мая 2014 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении - муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 102 (далее по тексту Детский сад № 102), расположенного по адресу: 152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 35, (юридический адрес месторасположения: 152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 35 ИНН 7610051827, ОГРН 1027601119611) с целью, проверки выполнения предписания отдела надзорной деятельности по городу Рыбинску УНД ГУ МЧС России по Ярославской области № 331/1/1 (184) от 13.09.2013 года, срок исполнения предписания истек 02.06.2014 года.

Продолжительность проверки: в период с 12.00 «09» июня 2014 года по 15.00 «24» мая 2014 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности города Рыбинска УНД ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: Заведующий детским садом № 102 Боронина Елена Георгиевна 11 часов 00 минут «27» мая 2014 года


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска по пожарному надзору Иевлев Максим Николаевич.

При проведении проверки присутствовала: Заведующий детским садом № 102 Боронина Елена Георгиевна.

Краткая характеристика объекта: В собственности детского сада № 102 находится 2 здание по адресу: г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 35.


Здание детского сада: Здание 1975 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шиферная по деревянной обрешетке, общая площадь здания 1715 м². Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Здание рассчитано на одновременное пребывание 152 детей одновременно и 51 человека обслуживающего персонала. На момент проведения проверки числится 144 детей и 51 педагогического и технического персонала. Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Проектные решения по генеральному плану соблюдены, эксплуатация территории организована с соблюдением требований пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПЧ - 8 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). С 1-го этажа здания имеется 7 эвакуационных выхода непосредственно наружу. Со 2-го этажа здания имеется

4 эвакуационный выхода по лестничным клеткам 1-го типа. Здание оборудовано системой внутренней противопожарного водопровода (имеется 6 пожарных шкафа). Выполнены работы по испытанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения ЯО0000 ВДПО (Акт б.н. от 24.06.2014 года). Здание оборудовано с системами автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) 2-го типа, контрольно-приемный прибор «С-2000 БИК» установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ с ЯО0000 ВДПО (Договор № 859 от 06.12.2013 года). Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны. Обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. Произведен расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения и расчет категории складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания ИП Лебедев Г.Б. (Акт № 15 от 10.07.2012 года). Проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ (Протокол № 502/К/2013). Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием в наличие журнал учета за состояние первичных средств пожаротушения. На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Так же разработана организационно распорядительная документация по вопросам пожарной безопасности. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность детского сада пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

Здание прачечной: Здание 1975 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля мягкая совмещенная, общая площадь здания 127,7 м². Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием в наличие журнал учета за состояние первичных средств пожаротушения.

- **Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами:** не выявлено;
- **Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** не выявлено;
- **Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):** согласно предписания отдела надзорной деятельности по городу Рыбинску УНД ГУ МЧС России по Ярославской области № 331/1/1 (184) от 13.09.2013 года, срок исполнения предписания истек 02.06.2014 года юридическое лицо муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 102 выполнило законное предписание в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

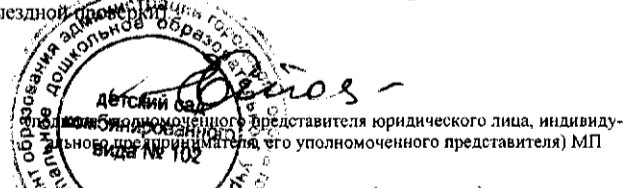

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы:

Подпись лица, проводившего проверку:
Государственный инспектор г. Рыбинска
по пожарному надзору
Иевлев Максим Николаевич
«26» июня 2014 года



С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями
И.о. заведующего детским садом № 102
Стольниковая Елена Дмитриевна
«26» июня 2014 года



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)